



Município de Obidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Obidos informa os consumidores do Concelho Obidos os resultados obtidos nas análises de demonstração da conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º TRIMESTRE

Sistema de Abastecimento da Amoreira (Abastece os lugares de Amoreira, Vau e Casais do Rio)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o vp	Valor Determinado		18-Jan	02-Fev	02-Mar
					Máximo	Mínimo	AM1 Centro de Saúde Amoreira	AM2 Centro de Saúde Vau	AM3 ATL Amoreira
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,42	0,6	0,42	0,37	0,6
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<20,5	<20,5		<20,5	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	733	733		733	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala PVC)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,7	7,7		7,7	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	24,2	24,2		24,2	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,3	<0,3		<0,3	
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	1,1	1,1		1,1	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	17	17		17	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Arsénio (ug/L As)	10	1	100	100	<1,7	<1,7		<1,7	
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005		<0,005	
Boro (mg/L B)	1,0	1	100	100	0,041	0,041		0,041	
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<2,0	<2,0		<2,0	
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1	100	100	<0,8	<0,8		<0,8	
Calcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	89,6	89,6		89,6	
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	<1,5	<1,5		<1,5	
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<40	<40		<40	
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	<0,002	<0,002		<0,002	
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	4,3	4,3		4,3	
1, 2 Dicloroetano	3,0	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	306	306		306	
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	1,4	1,4		1,4	
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	20,0	20,0		20,0	
Mercurio (ug/L Hg)	1	1	100	100	<0,30	<0,30		<0,30	
Niquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	2,4	2,4		2,4	
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,025	<0,025		<0,025	
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1	100	100	<0,6	<0,6		<0,6	
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	4,2	4,2		4,2	
Cloretos (mg/L Cl)	250	1	100	100	80,2	80,2		80,2	
Trihalometanos (ug/L)	100	1	100	100	<40	<40		<40	
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10	1	100	100	1	1		1	
Sódio (mg/L Na)	200	1	100	100	48,6	48,6		48,6	
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração	1	100	100	1,8	1,8		1,8	
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	90,1	90,1		90,1	
Cloro de Vinilo (ug/L)	0,50	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Epícloridrina (ug/L)	0,10	1	100	100	0,1	0,1		0,1	
Acetilamida (mg/L)	0,10	1	100	100	<0,1	<0,1		<0,1	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Amoreira, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Obidos, 22 de Março de 2010

O Presidente da Câmara

Teófilo Henrique Correia Daniel Faria
Dr. Teófilo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre


Sistema de Abastecimento do Arelho (Abastece o lugar de Arelho)

PARÂMETRO	VALOR PARÂMETRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		18-Jan AR1 Casa Pal Vereador Arelho
					Máximo	Mínimo	
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	1	100	100	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	1	100	100	0,17	0,17	0,17
Alumínio (ug/L Al)	200						
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5						
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração						
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração						
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500						
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0						
Cor (Escala Pt/Co)	20						
pH (E. Sørensen)	6,5-9						
Manganês (ug/L Mn)	50						
Nitratos (mg/L NO3)	50						
Nitritos (mg/L NO2)	0,5						
Oxidabilidade (mg /L O2)	5						
Cheiro (Taxa de diluição)	3						
Sabor (Taxa de diluição)	3						
Turvação (UNT)	4						
Ferro (ug/L Fe)	200						
Antimônio (ug/L Sb)	5,0						
Arsénio (ug /L As)	10						
Benzeno (ug/L Bz)	1,0						
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010						
Boro (mg /L B)	1,0						
Bromato (ug/L BrO3)	10						
Cádmio (ug/L Cd)	5,0						
Cálcio (mg Ca/L)	<100						
Chumbo (ug/L Pb)	25						
Cianetos (ug/L Cn)	50						
Cobre (ug/L Cu)	2,0						
Crómio (ug/L Cr)	50						
1, 2 Dicloroetano	3,0						
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500						
Enterococos (N.º/250 mL)	0						
Fluoretos (mg/L F)	1,5						
Magnésio (mg Mg/L)	<50						
Merúrio (ug/L Hg)	1						
Níquel (ug/L Ni)	20						
HAP (ug/L)	0,10						
Pesticidas Total (ug/L)	0,50						
Selénio (ug/L Se)	10						
Cloretos (mg/L Cl)	250						
Thialometanos (ug/L)	100						
Tricloroeteno (ug/L) + Tetracloroeteno (ug/L)	10						
Sódio (mg/L Na)	200						
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração						
Sulfatos (mg/L SO4)	250						
Cloro de Vinilo (ug/L)	0,50						
Epiclondrina (ug/L)	0,10						
Acilamida (mg/L)	0,10						

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Arelho, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 22 de Março de 2010

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz

(Abastece os lugares de Arelho, Carregal, Trás-do-Outeiro, Bairro Srª da Luz, Sr. Da Pedra, Óbidos e Sobral da Lagoa)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		18-Jan BR1 Super- mercado junto à escola B. SrªLuz	02-Fev BR2 Jardim de Infância Arelho	02-Mar BR3 Jardim Infância Sobral da Lagoa
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,49	0,16	0,16	0,19	0,49
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<20,5	<20,5			
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade 20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	560	560		560	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	6,9	6,9		6,9	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	19,4	19,4		19,4	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,3	<0,3		<0,3	
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	100	100	1,2	1,2		1,2	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	10	10		10	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg/L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	46,7	46,7		46,7	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	201	201		201	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	20,5	20,5		20,5	
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epicloandrina (ug/L)	0,10								
Acilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 22 de Março de 2010

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de água, relativamente ao 1º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre


Sistema de Abastecimento do Báltico (Abastece o lugar de Praia D'el Rey)

PARÂMETRO	VALOR PARÂMETRICO (Dec-Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		08-Jan BE1 Restaurante Báltico	05-Fev BE2 Rua D. Catarina de Austria nº8 Casa Part.	04-Mar BE3 Campo de Ténis
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,70	<0,05	0,70	0,52	<0,05
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	27,0	27,0		27,0	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	918	918		918	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,1	7,1		7,1	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	6,3	6,3		6,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	1,4	1,4		1,4	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,3	<0,3		<0,3	
Oxidabilidade (mg l O2)	5	1	100	100	1,3	1,3		1,3	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	1,7	1,7		1,7	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	118	118		118	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug/L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg l B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	13,8	13,8		13,8	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500	1	100	100	66,6	66,6		66,6	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	7,8	7,8		7,8	
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thiálometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epícloridrina (ug/L)	0,10								
Acetilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Báltico, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 22 de Março de 2010

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre

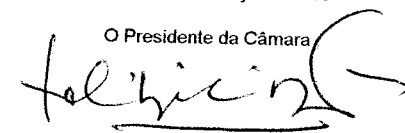
Sistema de Abastecimento da Areirinha (Abastece os lugares de Areirinha e Madalena)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprim o VP	Valor Determinado		18-Jan	02-Fev	02-Mar
					Máximo	Mínimo	AREI1 Beco das flores, casa José Maria Madalena	AREI2 Rest. Stº Tirso Quinta do Cabeço	AREI3 Igreja Areirinha
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,24	<0,05	0,12	<0,05	0,24
Alumínio (ug/L Al)	200								
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5								
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração								
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração								
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500								
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0								
Cor (Escala Pt/Co)	20								
pH (E. Sørensen)	6,5-9								
Manganês (ug/L Mn)	50								
Nitratos (mg/L NO3)	50								
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Oxidabilidade (mg /L O2)	5								
Cheiro (Taxa de diluição)	3								
Sabor (Taxa de diluição)	3								
Turvação (UNT)	4								
Ferro (ug/L Fe)	200								
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100								
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500								
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50								
Mercúrio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thiálometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epícloridrina (ug/L)	0,10								
Acrilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 22 de Março de 2010

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste

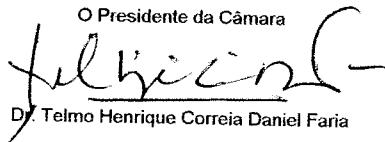
(Abastece os lugares de Gaelras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Graciela, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sancheira Pequena, Sancheira Grande e Casais do Marco)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		18-Jan	02-Fev	02-Mar
					Máximo	Mínimo	BAO1 Jardim Infância Gaelras	BAO2 Jardim Infância Usseira	BAO3 Jardim Infância Graciela
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,62	0,27	0,62	0,49	0,27
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	54,7	54,7		54,7	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	366	366		366	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,3	7,3		7,3	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	6,8	6,8		6,8	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	11,4	11,4		11,4	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,3	<0,3		<0,3	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	1,2	1,2		1,2	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,60	0,60		0,60	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	82	82		82	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	32,5	32,5		32,5	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	130	130		130	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	11,8	11,8		11,8	
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloreto (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epiclórídina (ug/L)	0,10								
Acilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 22 de Março de 2010

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre

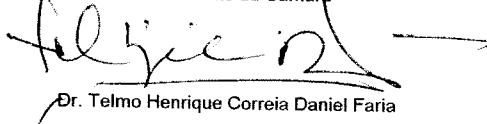
Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso (Abastece os lugares de Bom Sucesso e Casalito)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		18-Jan BS1 Escola Praia D'EL Rei	02-Fev BS2 Restaur Pereira da Lagoa	02-Mar BS3 Clube de Golfe Praia D'EL Rei
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,30	0,12	0,30	0,20	0,12
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	31,2	31,2		31,2	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	59	59		59	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	161	161		161	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,3	7,3		7,3	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,5	2,5		2,5	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,3	<0,3		<0,3	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	1,2	1,2		1,2	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	14	14		14	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	12,4	12,4		12,4	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	42,9	42,9		42,9	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	2,9	2,9		2,9	
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloreto (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroeteno (ug/L) + Tetracloroeteno (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloreto de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epícloridrina (ug/L)	0,10								
Acetilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 22 de Março de 2010

O Presidente da Câmara



Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



Município de Óbidos

EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 1º trimestre de 2010. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

1º Trimestre


Sistema de Abastecimento da Capeleira e Resort Bom Sucesso (Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda e Resort Bom Sucesso)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		18-Jan CABS1 Complexo Desportivo B. Arcos	02-Fev CABS2 Restaur. Resort Bom Sucesso	02-Mar CABS3 Jardim de Infância Bº Arcos
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,24	0,15	0,24	0,24	0,15
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	61,5	61,5		61,5	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,05	<0,05		<0,05	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	122	122		122	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	8,5	8,5		8,5	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<1,3	<1,3		<1,3	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	2,0	2,0		2,0	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,3	<0,3		<0,3	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	1,2	1,2		1,2	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1,0	1,0		1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	1	1		1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,20	<0,20		<0,20	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	<5	<5		<5	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsênio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	14,7	14,7		14,7	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crômio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500	1	100	100	46,2	46,2		46,2	
Enterococos (Nº/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	2,3	2,3		2,3	
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selênio (ug/L Se)	10								
Cloratos (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
C Org. Total (mg/L C)	Sem Alteração								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								
Cloro de Vinilo (ug/L)	0,50								
Epícloridrina (ug/L)	0,10								
Acilamida (mg/L)	0,10								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Capeleira está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 22 de Março de 2010

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria