



MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 2º trimestre de 2011. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

2º Trimestre

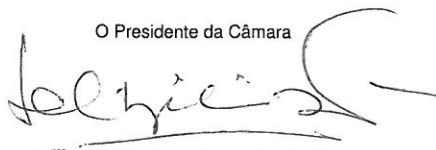
Sistema de Abastecimento da Capeleira e Resort Bom Sucesso
(Abastece os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda e Resort Bom Sucesso)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		04-Abr CABS4 Café Jorge Inácio Pinhal	02-Mai CABS5 Pavilhão desportivo B. Arcos	06-Jun CABS6 Rest. Junto reservatórios Resort B. Sucesso
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl ₂)	-	3	100	100	0,40	0,30	0,4	0,40	0,3
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0	0	0	0
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0	0	0	0
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	120	120	120	120	120
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0	0	0	0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2	<2	<2	<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15	<15	<15	<15
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	1	100	100	<10	<10	<10	<10	<10
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Oxidabilidade (mg /L O ₂)	5	1	100	100	<10	<10	<10	<10	<10
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1	<1	<1	<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1	<1	<1	<1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	<50	<50	<50	<50	<50
Antimônio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO ₃)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	16	16	16	16	16
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	<5	<5	<5	<5	<5
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Dicloroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCO ₃ /L)	150-500	1	100	100	48	48	48	48	48
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0	0	0	0
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	2	2	2	2	2
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<10	<10	<10	<10	<10
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Trihalometanos (ug/L)	100	1	100	100	<23	<23	<23	<23	<23
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Capeleira está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 06 de Setembro de 2012

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 2º trimestre de 2011. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

2º Trimestre

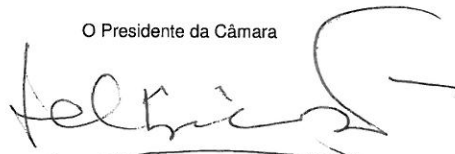
Sistema de Abastecimento do Báltico
(Abastece o lugar de Praia D'el Rey)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		04-Abr	02-Mai	06-Jun
					Máximo	Mínimo	BE4 Portaria	BE5 Casa particular Burgo D. Afonso IV	BE6 Fase A Casa Part.
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	1,40	0,20	1,4	0,30	0,20
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	31	31		31	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02		<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	460	460		460	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0								
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2		<2	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	6,7	6,7		6,7	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15		<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<10	<10		<10	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5								
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	<50	<50		<50	
Antimónio (ug/L Sb)	5,0								
Arsénio (ug /L As)	10								
Benzeno (ug/L Bz)	1,0								
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010								
Boro (mg /L B)	1,0								
Bromato (ug/L BrO3)	10								
Cádmio (ug/L Cd)	5,0								
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	10	10		10	
Chumbo (ug/L Pb)	25								
Cianetos (ug/L Cn)	50								
Cobre (ug/L Cu)	2,0								
Crómio (ug/L Cr)	50								
1, 2 Diclroetano	3,0								
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	50	50		50	
Enterococos (N.º/250 mL)	0								
Fluoretos (mg/L F)	1,5								
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	6,0	6,0		6,0	
Mercurio (ug/L Hg)	1								
Níquel (ug/L Ni)	20								
HAP (ug/L)	0,10								
Pesticidas Total (ug/L)	0,50								
Selénio (ug/L Se)	10								
Cloretos (mg/L Cl)	250								
Thrihalometanos (ug/L)	100								
Tricloroeteno (ug/L) + Tetracloroeteno (ug/L)	10								
Sódio (mg/L Na)	200								
Sulfatos (mg/L SO4)	250								

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Báltico, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 06 de Setembro de 2012

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 2º trimestre de 2011. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto,

2º Trimestre

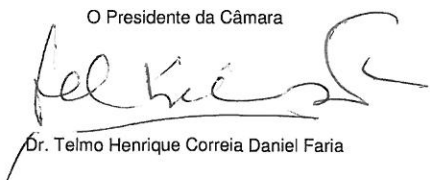
Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz
(Abastece os lugares de Arelho, Carregal, Trás-do-Outeiro, Bairro Srª da Luz, Sr. Da Pedra, Óbidos, A-da-Gorda, Amoreira e Vau)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		04-Abr BR4 Centro Social do Arelho	02-Mai BR5 Lar da Stª Casa Bairro Srª Luz	06-Jun BR6 Centro de Dia Sobral da Lagoa
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,30	<0,1	0,3	<0,1	0,3
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<30	<30		<30	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02		<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	620	620		620	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2		<2	
pH (E. Sorénson)	6,5-9	1	100	100	6,7	6,7		6,7	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15		<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	21	21		21	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02		<0,02	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1		<1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1		<1	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	<50	<50		<50	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0	1	100	100	<5	<5		<5	
Arsénio (ug /L As)	10	1	100	100	<10	<10		<10	
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005		<0,005	
Boro (mg /L B)	1,0	1	100	100	<0,3	<0,3		<0,3	
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1	100	100	<1	<1		<1	
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	54	54		54	
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	<5	<5		<5	
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<15	<15		<15	
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	0,020	0,020		0,020	
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	<2	<2		<2	
1, 2 Dicloroetano	3,0	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500	1	100	100	210	210		210	
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	<0,1	<0,1		<0,1	
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	18	18		18	
Mercurio (ug/L Hg)	1	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<10	<10		<10	
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,04	<0,04		<0,04	
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1	100	100	<0,1	<0,1		<0,1	
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	<10	<10		<10	
Cloretos (mg/L Cl)	250	1	100	100	72	72		72	
Trihalometanos (ug/L)	100	1	100	100	<23	<23		<23	
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10	1	100	100	<2,0	<2,0		<2,0	
Sódio (mg/L Na)	200	1	100	100	42	42		42	
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	110	110		110	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro Srª da Luz, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 06 de Setembro de 2012

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 2º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

2º Trimestre


Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso
(Abastece os lugares de Bom Sucesso e Casalito)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		06-Abr BS4 Casa junto aos escritórios Pérola da Lagoa	04-Mai BS5 Restaurante Dunabar Bom Sucesso	01-Jun BS6 Casa CAWA Lapinha
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,20	0,10	0,2	<0,1	0,2
Alumínio (ug/L Al)	200								
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	0,02	0,02	0,02		
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0	0		
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0	0		
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	240	240	240		
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0	0		
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2	<2		
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	6,9	6,9	6,9		
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15	<15		
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<10	<10	<10		
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02	<0,02		
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1,0	<1,0	<1,0		
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1,0	<1,0	<1,0		
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1,0	<1,0	<1,0		
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,5	<0,5	<0,5		
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	55	55	55		
Antimónio (ug/L Sb)	5,0	1	100	100	<5	<5	<5		
Arsénio (ug/L As)	10	1	100	100	<10	<10	<10		
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1	100	100	<0,5	<0,5	<0,5		
Benzeno(A)pireno (ug/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005	<0,005		
Boro (mg /L B)	1,0	1	100	100	<0,3	<0,3	<0,3		
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<5,0	<5,0	<5,0		
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1	100	100	<1,0	<1,0	<1,0		
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	8	8	8		
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	<5	<5	<5		
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<15	<15	<15		
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	0,07	0,07	0,07		
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	<2	<2	<2		
1, 2 Dicloroetano	3,0	1	100	100	<1,0	<1,0	<1,0		
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	1	100	100	32	32	32		
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0	0		
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	<0,1	<0,1	<0,1		
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	3	3	3		
Mercurio (ug/L Hg)	1	1	100	100	<1,0	<1,0	<1,0		
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<10	<10	<10		
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,01	<0,01	<0,01		
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1	100	100	<0,12	<0,12	<0,12		
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	<10	<10	<10		
Cloratos (mg/L Cl)	250	1	100	100	53	53	53		
Trihalometanos (ug/L)	100	1	100	100	<12	<12	<12		
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10	1	100	100	<2,0	<2,0	<2,0		
Sódio (mg/L Na)	200	1	100	100	29	29	29		
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	10	10	10		

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 06 de Setembro de 2012

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 2º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 3 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

2º Trimestre

Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas do Oeste

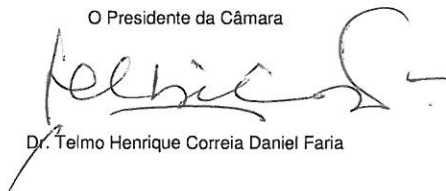
(Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraideu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalho, Sancheira Pequena, Sancheira Grande e Casais do Marco)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumpram o VP	Valor Determinado		04-Abr BAO4 Jardim de Infância A- dos-Negros	02-Mai BAO5 Jardim de Infância Usseira	06-Jun BAO6 Restaurante O Traçadinho Capeleira
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,60	0,20	0,20	0,60	0,20
Alumínio (ug/L Al)	200								
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02		<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	0	0		0	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	620	620		620	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2		<2	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,2	7,2		7,2	
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	22	22		22	
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	21	21		21	
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02		<0,02	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Ferro (ug/L Fe)	200	1	100	100	180	180		180	
Antimônio (ug/L Sb)	5,0	1	100	100	<5	<5		<5	
Arsénio (ug /L As)	10	1	100	100	<10	<10		<10	
Benzeno (ug/L Bz)	1,0	1	100	100	<0,5	<0,5		<0,5	
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010	1	100	100	<0,005	<0,005		<0,005	
Boro (mg /L B)	1,0	1	100	100	<0,3	<0,3		<0,3	
Bromato (ug/L BrO3)	10	1	100	100	<5,0	<5,0		<5,0	
Cádmio (ug/L Cd)	5,0	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Cálcio (mg Ca/L)	<100	1	100	100	53	53		53	
Chumbo (ug/L Pb)	25	1	100	100	<5	<5		<5	
Cianetos (ug/L Cn)	50	1	100	100	<15	<15		<15	
Cobre (ug/L Cu)	2,0	1	100	100	<0,01	<0,01		<0,01	
Crómio (ug/L Cr)	50	1	100	100	<2	<2		<2	
1, 2 Dicloroetano	3,0	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Dureza Total (mg CaCO3/L)	150-500	1	100	100	210	210		210	
Enterococos (N.º/250 mL)	0	1	100	100	0	0		0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	100	100	<0,1	<0,1		<0,1	
Magnésio (mg Mg/L)	<50	1	100	100	19	19		19	
Mercurio (ug/L Hg)	1	1	100	100	<1,0	<1,0		<1,0	
Níquel (ug/L Ni)	20	1	100	100	<10	<10		<10	
HAP (ug/L)	0,10	1	100	100	<0,04	<0,04		<0,04	
Pesticidas Total (ug/L)	0,50	1	100	100	<0,12	<0,12		<0,12	
Selénio (ug/L Se)	10	1	100	100	<10	<10		<10	
Cloreto (mg/L Cl)	250	1	100	100	70	70		70	
Thiometanos (ug/L)	100	1	100	100	<12	<12		<12	
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10	1	100	100	<2,0	<2,0		<2,0	
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	100	100	120	120		120	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bairro + Águas Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 06 de Setembro de 2012

O Presidente da Câmara


Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria



MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
EDITAL

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 2º trimestre de 2012. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui 2 pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

2ºTrimestre

Sistema de Abastecimento da Areirinha
 (Abastece os lugares de Areirinha e Madalena)

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		04-Abr AREI4 Bêco das Flores Madalena	06-Jun AREI6 Centro Melhor Idade Areirinha
					Máximo	Mínimo		
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	2	100	100	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	2	100	100	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	2	100	100	0,2	0,2	0,2	0,20
Alumínio (ug/L Al)	200							
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5							
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração							
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração							
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500							
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0							
Cor (Escala Pt/Co)	20							
pH (E. Sorénson)	6,5-9							
Manganés (ug/L Mn)	50							
Nitratos (mg/L NO3)	50							
Nitritos (mg/L NO2)	0,5							
Oxidabilidade (mg /L O2)	5							
Cheiro (Taxa de diluição)	3							
Sabor (Taxa de diluição)	3							
Turvação (UNT)	4							
Ferro (ug/L Fe)	200							
Antimónio (ug/L Sb)	5,0							
Arsénio (ug /L As)	10							
Benzeno (ug/L Bz)	1,0							
Benzeno(A)Pireno (ug/L)	0,010							
Boro (mg /L B)	1,0							
Bromato (ug/L BrO3)	10							
Cádmio (ug/L Cd)	5,0							
Cálcio (mg Ca/L)	<100							
Chumbo (ug/L Pb)	25							
Cianetos (ug/L Cn)	50							
Cobre (ug/L Cu)	2,0							
Crómio (ug/L Cr)	50							
1, 2 Dicloroetano	3,0							
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500							
Enterococos (N.º/250 mL)	0							
Fluoretos (mg/L F)	1,5							
Magnésio (mg Mg/L)	<50							
Mercurio (ug/L Hg)	1							
Níquel (ug/L Ni)	20							
HAP (ug/L)	0,10							
Pesticidas Total (ug/L)	0,50							
Selénio (ug/L Se)	10							
Cloretos (mg/L Cl)	250							
Trihalometanos (ug/L)	100							
Tricloroetano (ug/L) + Tetracloroetano (ug/L)	10							
Sódio (mg/L Na)	200							
Sulfatos (mg/L SO4)	250							

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Areirinha, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 06 de Setembro de 2012

O Presidente da Câmara

Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria