



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 4º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2014. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BOM SUCESSO


Abastece os lugares de Bom Sucesso, Casalito, Covões, Moinho da Praia, Praia D'El Rey e Royal Óbidos

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		06-Out BS10 Bom Sucesso - Poça Pequena - Casa Particular	03-Nov BS11 Pérola da Lagora - Rua da Barca - Casa Particular	01-Dez BS12 Praia D'El Rey - Club House
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,50	<0,1	< 0,1	<0,1	0,50
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	100	100			100
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	132	132			132
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,5	7,5			7,5
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	15	15			15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<10	<10			<10
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1	<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	0,5	0,5			0,5
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	51	51			51
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	13	13			13
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	1,6	1,6			1,6
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	52	52			52

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 12 de Fevereiro de 2015

O Presidente da Câmara


Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 4º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2014. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da AREIRINHA

Abastece os lugares de Areirinha e Madalena

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		03-Nov AREI11 Estrada Principal - Casa Particular
					Máximo	Mínimo	
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	1	100	100	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl ₂)	-	1	100	100	0,20	0,20	0,20

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Areirinha está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 12 de Fevereiro de 2015

O Presidente da Câmara

Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

4º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2014. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BÉLTICO

Abastece o lugar de Praia D'El Rey

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		06-Out	03-Nov	01-Dez
					Máximo	Mínimo	BE1 Rua D.Leonor de Aragão – Burgo D. Duarte – Casa Particular	BE2 Aldeia de Viriato, n.º 15 - Casa Particular	BE3 Hotel Marriot
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	<0,1	0,40	0,40	<0,1	0,20
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	330	330			330
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,3	7,3			7,3
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15			<15
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	100	100	<10	<10			<10
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	1,2	1,2			1,2
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,5	<0,5			<0,5
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	<30	<30			<30
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	98	98			98
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	13	13			13
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	4,2	4,2			4,2
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	80	80			80

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Bêltico está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 12 de Fevereiro de 2015

O Presidente da Câmara

Humberto Marques
Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 4º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2014. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento da CAPELEIRA + RESORTS BOM SUCESSO

Abastecer os lugares de Bairro dos Arcos, Pinhal, A-da-Gorda, Resort do Bom Sucesso e Resort Quintas de Óbidos

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec.Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		06-Out CARS10 A da Gorda - Novo Mundo - Casa Particular	03-Nov CARS11 Bairro dos Arcos - Escola Josefa de Óbidos	01-Dez CARS12 A da Gorda - Jardim de Infância
					Máximo	Mínimo			
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	3	100	100	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	3	100	100	0,70	0,30	0,30	0,30	0,70
Alumínio (ug/L Al)	200	1	100	100	94	94			94
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	1	100	100	<0,02	<0,02			<0,02
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	ND	ND			ND
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	1	100	100	11	11			11
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	1	100	100	105	105			105
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	1	100	100	0	0			0
Cor (Escala Pt/Co)	20	1	100	100	<2	<2			<2
pH (E. Sørensen)	6,5-9	1	100	100	7,8	7,8			7,8
Manganês (ug/L Mn)	50	1	100	100	<15	<15			<15
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	1	100	100	<1	<1			<1
Cheiro (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Sabor (Taxa de diluição)	3	1	100	100	<1	<1			<1
Turvação (UNT)	4	1	100	100	<0,5	<0,5			<0,5
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	60	60			60
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	15	15			15
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	1,7	1,7			1,7
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	52	52			52

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento capeleira + Resort do Bom Sucesso está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 12 de Fevereiro de 2015

O Presidente da Câmara

Humberto Marques
Eng. Humberto da Silva Marques



Município de Óbidos

EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

4º Trimestre de 2014

Em cumprimento com o estabelecido no artigo 17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Município de Óbidos informa os consumidores do Concelho Óbidos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da água, relativamente ao 4º trimestre de 2014. O plano de amostragem e análise é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análises, e métodos analíticos.

Sistema de Abastecimento do BAIRRO + ÁGUAS DO OESTE


Abastece os lugares de Gaeiras, Casais do Alvito, Usseira, Navalha, Fraldeu, Casais Brancos, A-dos-Negros, Gracieira, Casais da Areia, Quinta do Carvalhede, Sancheira Pequena, Sancheira Grande, Casais do Marco, Carregal, Arelho, Bairro Sr.ª da Luz, Trás do Outeiro, Casais Avarela, Sr. Pedra, Santa Rufina, Óbidos, Sobral da Lagoa, Amoreira, Vau e Casais do Rio

PARÂMETRO	VALOR PARAMÉTRICO (Dec. Lei nº 306/2007 - Anexo I)	Nº de Análises Previstas PCQA	% de Análises Realizadas	% de Análises que cumprem o VP	Valor Determinado		06-Out		03-Nov		01-Dez	
					Máximo	Mínimo	BAO 10.1 Arelho - Café o Quicas	BAO 10.2 Gaeiras - Café Sr. Miguel	BAO 11.1 Sr. Pedra - Rest. Aurora	BAO 11.2 Vau - Café Junto Rotunda	BAO 12.1 Casais Alvito - Complexo Escolar	BAO 12.2 Sobral da Lagoa - Complexo Logístico
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	6	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes Totais (UFC/100 mL)	0	6	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Cl Residual disponível (mg/L Cl2)	-	6	100	100	0,5	<0,1	<0,1	0,5	0,30	0,30	0,5	<0,1
Alumínio (ug/L Al)	200	2	100	100	51	<30	<30				51	
Azoto amoniacal (mg/L NH4)	0,5	2	100	100	<0,02	<0,02	<0,02				<0,02	
Bactérias aeróbias a 22°C (UFC/mL)	Sem Alteração	2	100	100	ND	ND	ND				ND	
Bactérias aeróbias a 37°C (UFC/mL)	Sem Alteração	2	100	100	ND	ND	ND				ND	
Condutividade-20°C (uS/cm)	2500	2	100	100	562	550	550				562	
Clostridium perfringens (UFC/100 mL)	0	2	100	100	0	0	0				0	
Cor (Escala Pt/Co)	20	2	100	100	<2	<2	<2				<2	
pH (E. Sørensen)	6,5-9	2	100	100	7,1	6,6	6,6				7,1	
Manganês (ug/L Mn)	50	2	100	100	<15	<15	<15				<15	
Nitratos (mg/L NO3)	50	2	100	100	22	15	22				15	
Oxidabilidade (mg /L O2)	5	2	100	100	1,2	<1	1,2				<1	
Cheiro (Taxa de diluição)	3	2	100	100	<1	<1	<1				<1	
Sabor (Taxa de diluição)	3	2	100	100	<1	<1	<1				<1	
Turvação (UNT)	4	2	100	100	<0,5	<0,5	<0,5				<0,5	
Ferro (ug/L Fe)	200	0	-	-	130	<50	<50				130	
Cálcio (mg Ca/L)	<100	0	-	-	37	12	12				37	
Magnésio (mg Mg/L)	<50	0	-	-	24	13	24				13	
Dureza Total (mg CaCo3/L)	150-500	0	-	-	220	170	220				170	

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída no Sistema de Abastecimento da Bairro + Águas Oeste está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto.

Óbidos, 12 de Fevereiro de 2015

O Presidente da Câmara

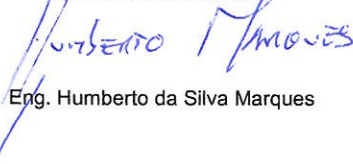

Eng. Humberto da Silva Marques